




TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH YÊN BÁI KHOA XÉT NGHIỆM – CDHA – TDCN

Số 496, Đ. Hòa Bình, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái; ĐT: 0911439955; cdcyenbai@gmail.com

Số: HD2504-04

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

- Tên mẫu : Nước Bể chứa - Nước sau bể xử lý - Trạm II, tổ 6, TT. Yên Bình, huyện Yên Bình
- Nơi gửi mẫu : Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái
Số 211, Đ. Nguyễn Phúc, P. Hồng Hà, TP. Yên Bái
- Số lượng mẫu : 01
- Thời gian lưu mẫu : Không lưu mẫu
- Ngày nhận mẫu : 09/04/2025
- Người lấy mẫu : Khách hàng
- Thời gian thử nghiệm : Từ 09/04/2025 đến 17/4/2025
- Mô tả mẫu : Mẫu được bảo quản nhiệt độ thường, chứa trong 02 chai nhựa dung tích 500 ml, nút xoáy kín.
- Kết quả phân tích :

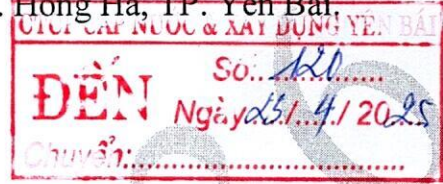

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Giới hạn tối đa tham khảo QCĐP 01:2022/YB	Kết quả
9.1	Coliform*	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2019	< 3	KPH
9.2	E.coli*	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2019	< 1	KPH
9.3	Clo dư tự do*	mg/l	TCVN 6225-2:2012	Trong khoảng 0,2 – 1,0	0,249
9.4	Độ đục*	NTU	SMEWW 2130-B	2	0,42
9.5	Màu sắc*	TCU	TCVN 6185:2015	15	5
9.6	Mùi vị	-	Cảm quan	Không có mùi vị lạ	Mùi Clo
9.7	pH*	-	TCVN 6492:2011	Trong khoảng 6,0 - 8,5	8,13



TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM



VILAS 536

Đỗ Trung Kiên

Ngày 18 tháng 4 năm 2025

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ



★ PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Phú

BM 11-03

Trang 1/1

Ghi chú: - KPH: Không phát hiện, (nghĩa là nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp)

- Phiếu kiểm nghiệm này chỉ có giá trị đối với mẫu thử được gửi tới Trung tâm. Tên mẫu và địa chỉ mẫu ghi theo yêu cầu của khách hàng, Trung

tâm không chịu trách nhiệm các thông tin do khách hàng cung cấp

- Các chỉ tiêu đánh dấu (*) là các chỉ tiêu được công nhận VILAS

- Các chỉ tiêu đánh dấu (**) là các chỉ tiêu gửi xét nghiệm tại nhà thầu phụ.

- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định




TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH YÊN BÁI KHOA XÉT NGHIỆM – CDHA – TDCN

Số 496, Đ. Hòa Bình, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái; ĐT: 0911439955; cdcyenbai@gmail.com

Số: HD2504-05

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

- Tên mẫu : Nước giữa mạng -Trần Đức Thắng, tổ 2, đường Yên Ninh, P.Minh Tân, TP.Yên Bái
- Nơi gửi mẫu : Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái
Số 211, Đ. Nguyễn Phúc, P. Hồng Hà, TP. Yên Bái.
- Số lượng mẫu : 01
- Thời gian lưu mẫu : Không lưu mẫu
- Ngày nhận mẫu : 09/04/2025
- Người lấy mẫu : Khách hàng
- Thời gian thử nghiệm : Từ 09/04/2025 đến 17/4/2025
- Mô tả mẫu : Mẫu được bảo quản nhiệt độ thường, chứa trong 02 chai nhựa dung tích 500 ml, nút xoáy kín.
- Kết quả phân tích :

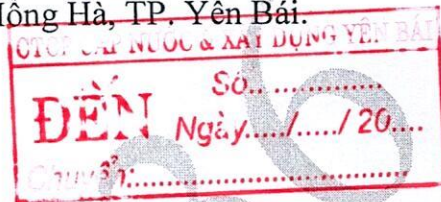

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Giới hạn tối đa tham khảo QCDP 01:2022/YB	Kết quả
9.1	Coliform*	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2019	< 3	KPH
9.2	E.coli*	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2019	< 1	KPH
9.3	Clo dư tự do*	mg/l	TCVN 6225-2:2012	Trong khoảng 0,2 – 1,0	0,234
9.4	Độ đục*	NTU	SMEWW 2130-B	2	0,38
9.5	Màu sắc*	TCU	TCVN 6185:2015	15	8
9.6	Mùi vị	-	Cảm quan	Không có mùi vị lạ	Mùi Clo
9.7	pH*	-	TCVN 6492:2011	Trong khoảng 6,0 - 8,5	8,10

Ngày 18 tháng 4 năm 2025

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ



TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM



VILAS 536

Đỗ Trung Kiên



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Thái

BM 11-03

Trang 1/1

Ghi chú: - KPH: Không phát hiện, (nghĩa là nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp)

- Phiếu kiểm nghiệm này chỉ có giá trị đối với mẫu thử được gửi tới Trung tâm; Tên mẫu và địa chỉ mẫu ghi theo yêu cầu của khách hàng. Trung tâm không chịu trách nhiệm các thông tin do khách hàng cung cấp

- Các chỉ tiêu đánh dấu (*) là các chỉ tiêu được công nhận VILAS

- Các chỉ tiêu đánh dấu (**) là các chỉ tiêu gửi xét nghiệm tại nhà thầu phụ.

- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định




TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH YÊN BÁI KHOA XÉT NGHIỆM – CDHA – TDCN

Số 496, Đ. Hòa Bình, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái; ĐT: 0911439955; cdcyenbai@gmail.com

Số: HD2504-06

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

- Tên mẫu : Nước vôi xa - Nguyễn Văn Nghĩa, đường Nguyễn Phúc, TP. Yên Bái
- Nơi gửi mẫu : Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái
Số 211, Đ. Nguyễn Phúc, P. Hồng Hà, TP. Yên Bái
- Số lượng mẫu : 01
- Thời gian lưu mẫu : Không lưu mẫu
- Ngày nhận mẫu : 09/04/2025
- Người lấy mẫu : Khách hàng
- Thời gian thử nghiệm : Từ 09/04/2025 đến 17/4/2025
- Mô tả mẫu : Mẫu được bảo quản nhiệt độ thường, chứa trong 02 chai nhựa dung tích 500 ml, nút xoáy kín.
- Kết quả phân tích :

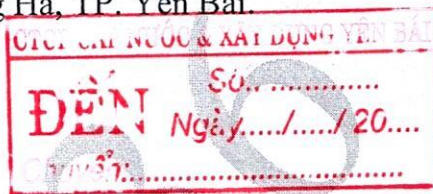

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp	Giới hạn tối đa tham khảo QCDP 01:2022/YB	Kết quả
9.1	Coliform*	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2019	< 3	KPH
9.2	E.coli*	CFU/100ml	TCVN 6187-1:2019	< 1	KPH
9.3	Clo dư tự do*	mg/l	TCVN 6225-2:2012	Trong khoảng 0,2 – 1,0	0,238
9.4	Độ đục*	NTU	SMEWW 2130-B	2	0,37
9.5	Màu sắc*	TCU	TCVN 6185:2015	15	9
9.6	Mùi vị	-	Cảm quan	Không có mùi vị lạ	Mùi Clo
9.7	pH*	-	TCVN 6492:2011	Trong khoảng 6,0 - 8,5	8,09

Ngày 18 tháng 4 năm 2025

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ



Đỗ Trung Kiên



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Phú

BM 11-03

Trang 1/1

Ghi chú: - KPH: Không phát hiện, (nghĩa là nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp)

- Phiếu kiểm nghiệm này chỉ có giá trị đối với mẫu thử được gửi tới Trung tâm; Tên mẫu và địa chỉ mẫu ghi theo yêu cầu của khách hàng, Trung tâm không chịu trách nhiệm các thông tin do khách hàng cung cấp

- Các chỉ tiêu đánh dấu (*) là các chỉ tiêu được công nhận VILAS

- Các chỉ tiêu đánh dấu (**) là các chỉ tiêu gửi xét nghiệm tại nhà thầu phụ.

- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định